




**CONSILIUL LOCAL VIDELE  
S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L**

Videle, Șos. Pitești nr. 54, Teleorman

Tel / fax 0247453870 0247454111; 0247453299

Cod Unic de Înregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009

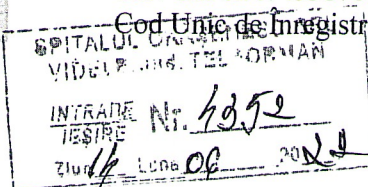

**Manager,  
Dr. Virjoghe Viçtor**

**CLARIFICARE Nr. 1**



Ref: Solicitare de clarificare nr. 1 Caiet de sarcini nr. 4188/07.06.2022 - pentru atribuirea contractului de achiziție Sistem integrat –Nurse calling”, conform Anunt de participare Nr. 4188/07.06.2022, publicat pe [www.spitalvidele.ro](http://www.spitalvidele.ro) rubrica Anunturi.

**Solicitare 1:**

**Intrebare:**

1. Privitor la echipamentele necesare implementării vă rog se ne comunicați următoarele:  
- Cu privire la butoanele de alertare WC-Baie vă rugăm se ne comunicați dacă este suficient să instalăm un buton de alertare/toaletă sau este nevoie să luăm în calcul butoane separate pentru toaletă și pentru duș?

**Raspuns:**

Pentru aceasta etapa vom lua în calcul instalarea unui buton de alertare/toaletă și pentru duș, acolo unde este cazul.

**Intrebare:**

- Este nevoie ca butoanele de alertare WC-Baie sa fie IP65 și cu sfoară de tragere sau este suficient să montăm butoane de alertare ca cele de la capul pacientului?

**Raspuns:**

Este obligatoriu ca butoanele de alertare WC-Baie și pentru duș sa fie IP65 și cu sfoară de tragere.

**Intrebare:**

- Date fiind problemele care au apărut în ultimii ani în spitalele românești vă rugăm să ne comunicați dacă pentru alimentarea lămpilor de la intrarea în salon putem utiliza cablu de alimentare obișnuit sau va trebui să utilizăm cablu ignifig?

**Raspuns:**

Pentru alimentarea lămpilor de la intrarea în salon va fi utilizat doar cablu ignifug.

**Intrebare:**

- Vă rugăm să ne comunicați pentru consola de asistente linia de alertare din câți digiți se poate forma și de asemenea și câte linii de alertare trebuie să fie atașate?

**Raspuns:**

Consola de asistente linia de alertare va fi cu 5 digiti, 4 linii de alertare, fiecare caloana va afisa numeric etajul, salonul si patul din care se genereaza alerta.

**Intrebare:**

- Tot pentru consola de asistente vă rugăm să ne comunicați dacă considerați necesar sau nu să montăm și câte un UPS pentru fiecare consolă sau nu, iar dacă da să ne comunicați cât timp trebuie să poată funcționa în cazul intreruperii accidentale a curentului electric. (este suficient 15 minute?)

**Raspuns:**

În condițiile în care upgradarea sistemului va necesita montarea de UPS, va rugăm sa luati în calcul si aceasta solutie.

Termenul de 15 min. consideram ca este suficient.

**Intrebare:**

*Ce timpi de rezolvare a defectelor trebuie să luăm în considerare pentru soluționarea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție?*

**Raspuns:**

*Termen remediere defect - max. 48 ore.*

**Intrebare nr. 2:**

*2. Referitor la profesionalismul și promptitudinea cuvenite vă rugăm să ne comunicați exact ce documente considerați dvs a fi revelatoare – de exemplu Certificat ISO 9001:2015, Certificări de calificare personal tehnic, scrisoare de susținere producător cu privire la serviciile de instalare, întreținere, asigurare garanție și post-garanție. Lipsa căror documente de acest gen conduce la descalificare?*

**Raspuns:**

*Documente revelatoare:*

- *Certificat ISO 9001:2001;*
- *Documente de certificare a calificării personalului tehnic;*
- *Asigurare garanție/post-garanție;*
- *Alte documente justificative și concludente.*

*Oferta, va contine si documente(cf. cu originalul) din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in domeniul serviciului prestat/Conditie obligatorie – sub sanctiunea excluderii ca oferta neconforma.*

14.06.2022

Achizitii Publice  
Bărbălău Alexandru

---